


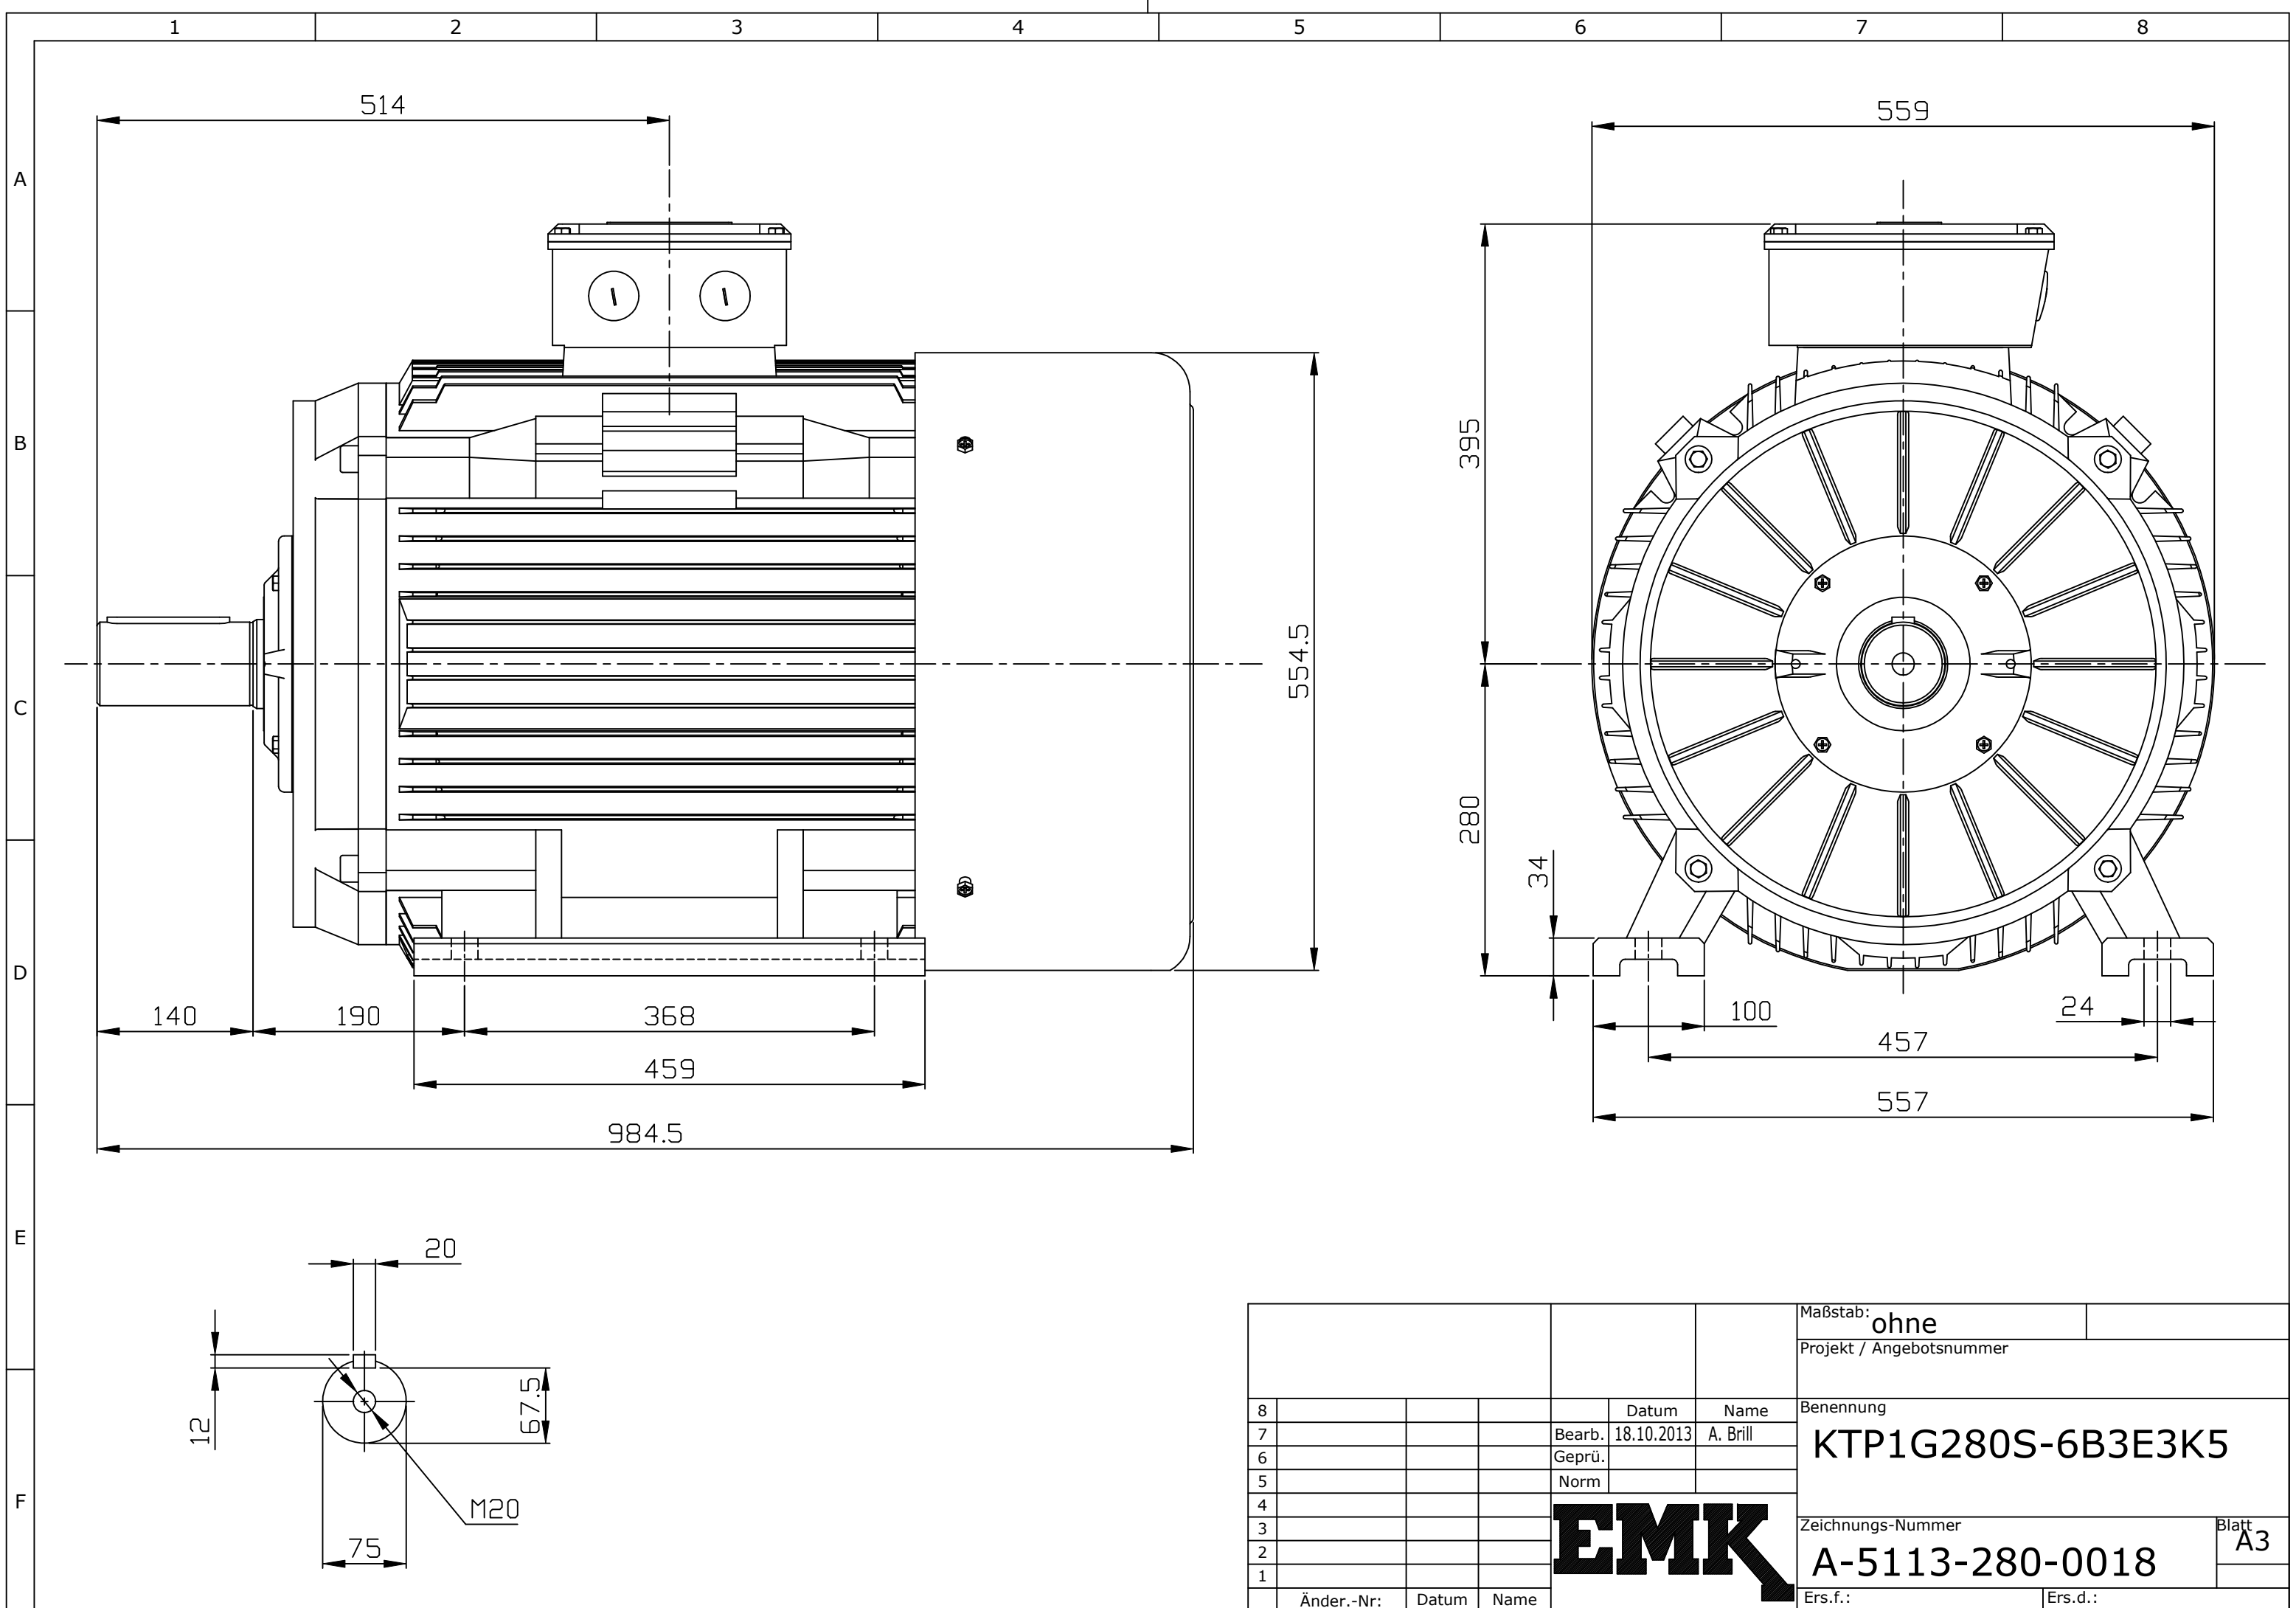

|   |  |  |  |                                                |          |
|---|--|--|--|------------------------------------------------|----------|
|   |  |  |  | Maßstab: ohne                                  |          |
|   |  |  |  | Projekt / Angebotsnummer                       |          |
| 8 |  |  |  | Datum                                          | Name     |
| 7 |  |  |  | Bearb. 18.10.2013                              | A. Brill |
| 6 |  |  |  | Geprü.                                         |          |
| 5 |  |  |  | Norm                                           |          |
| 4 |  |  |  | <b>EMK</b>                                     |          |
| 3 |  |  |  |                                                |          |
| 2 |  |  |  |                                                |          |
| 1 |  |  |  |                                                |          |
|   |  |  |  | Benennung                                      |          |
|   |  |  |  | KTP1G280S-6B3E3K5                              |          |
|   |  |  |  | Zeichnungs-Nummer                              |          |
|   |  |  |  | A-5113-280-0018                                |          |
|   |  |  |  | Ers.f.:                                        |          |
|   |  |  |  | Ers.d.:                                        |          |
|   |  |  |  | Blatt A3                                       |          |
|   |  |  |  | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |          |